Инструкция по применению извещателя «Дока-с»

с приборами DMtech серии FP9000

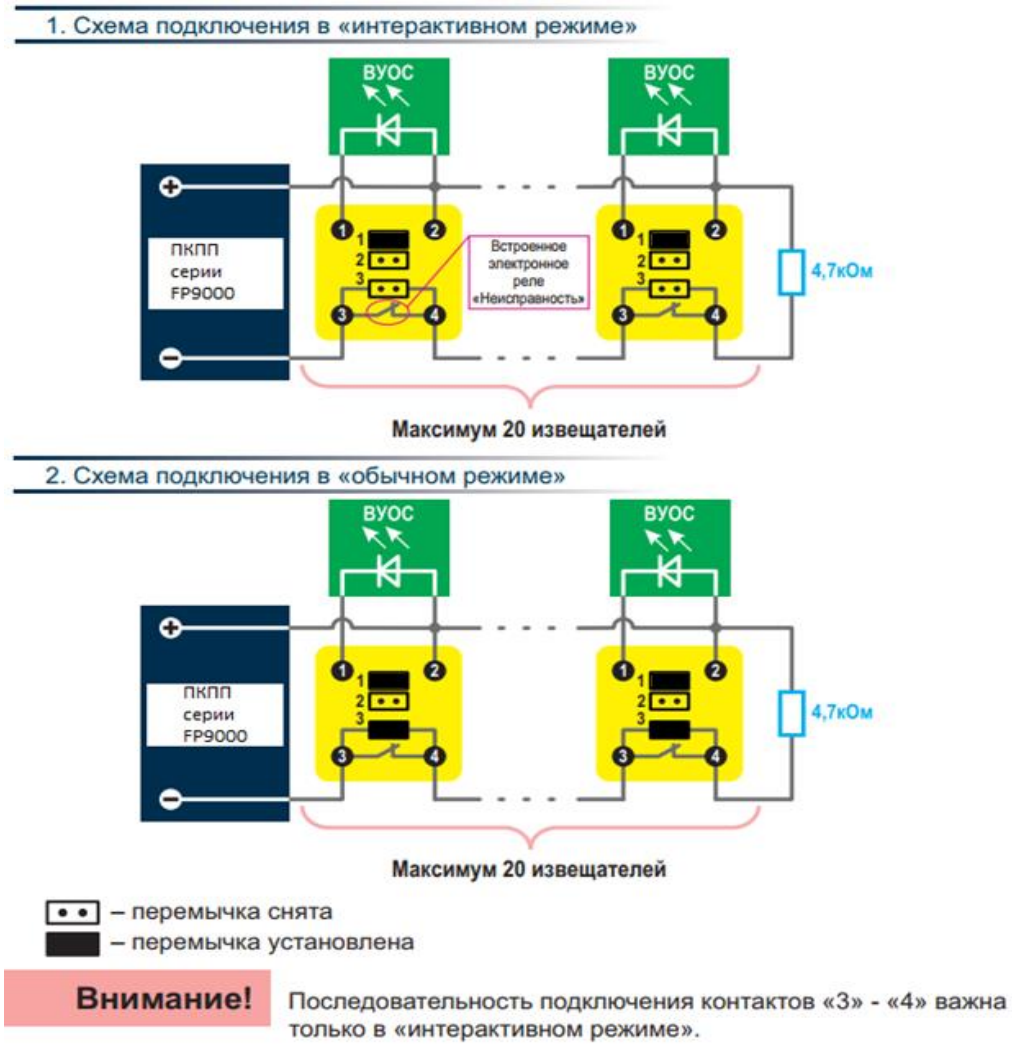

3. Для корректной работы системы пожарной сигнализации необходимо выполнить следующие настройки:

3.1 В режиме срабатывания от одного датчика установить параметр «Ток пожар» в значение 15мА для этого:

нажать стрелку «вправо/ввод» на приборе чтобы зайти в меню

стрелкой «вверх» или стрелкой «вниз» выбрать пункт «Системные функции», нажать кнопку «вправо/ввод»

Выбрать пункт «Настройка», нажать «вправо/ввод»

Появиться строка ввода пароля, набрать 0000 с помощью стрелок «вверх», «вниз» и нажать стрелку «вправо/ввод»

Выбрать пункт «Шлейф» - «Шлейф01» - «Ток пожар» - установить значение 15мА, нажать «вправо/ввод»

Повторить действия установки значения тока для всех подключенных шлейфов