


# Инструкция по применению извещателя «ДОКА - с» с приборами ООО «МПП ВЭРС»

## Применение документа


Состав системы	Режим работы	Источник информации	Редакция
ППКОП «ВЭРС-ПК»	Определение состояния «Пожар» от одного или от двух извещателей «ДОКА - с» в одном ШС	ППКОП ВЭРС-ПК (8, 4, 2)(П, М)(Т)(LAN)(-РС) Версия 3.2 Руководство по эксплуатации, паспорт ВЭРС.425713.119РЭ	5.0 от 25.05.2021
«ДОКА - с»	1. Интерактивный	Паспорт БИРЮ 01.405.00.000 ПС	03.22.ВУ/РУ
	2. Обычный		

### 1. Схема подключения в «интерактивном режиме»

Режим работы от одного извещателя:

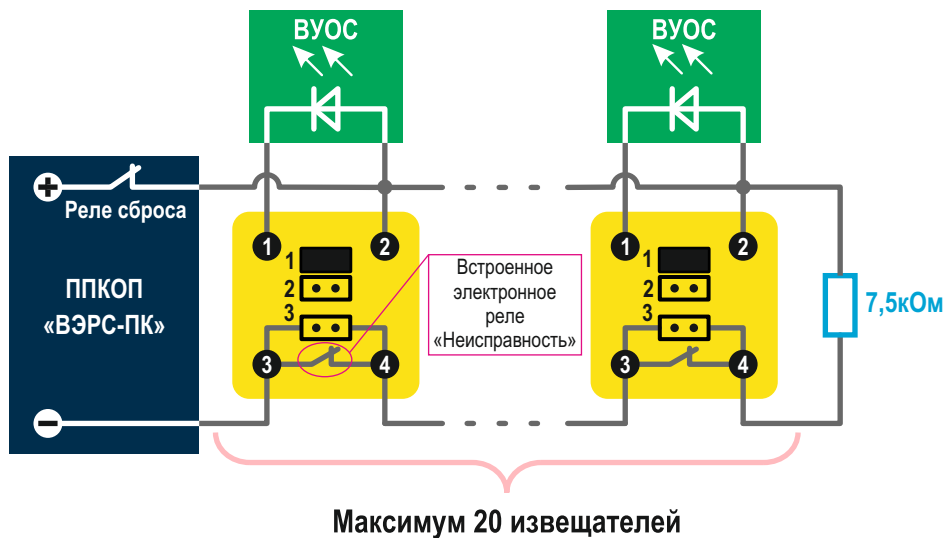


Режим работы от двух извещателей:

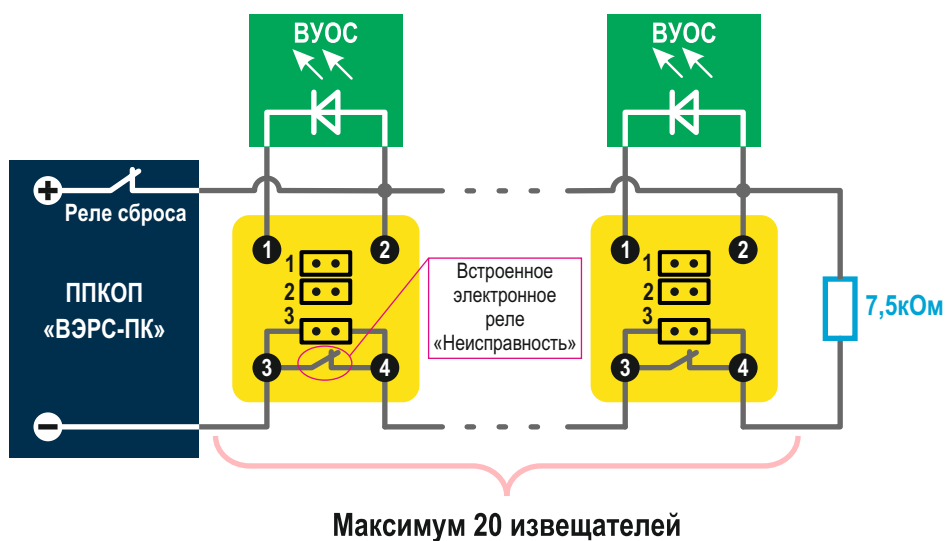




## 2. Схема подключения в «обычном режиме»

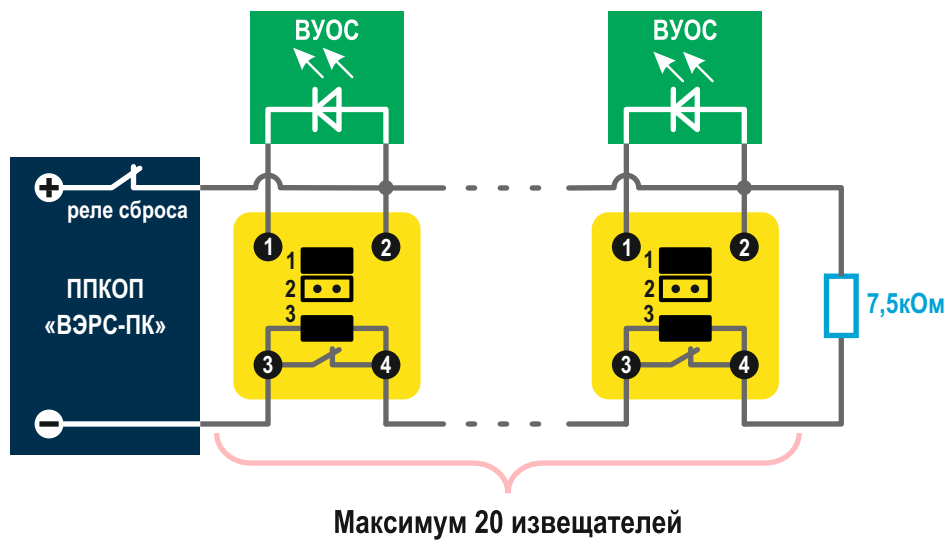Режим работы от одного извещателя:

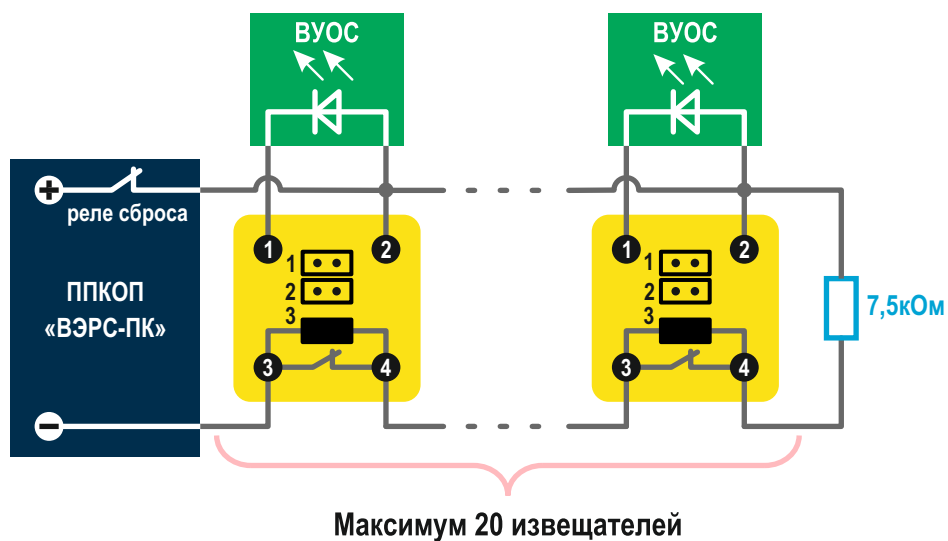

Режим работы от двух извещателей:



-  – переключки снята
-  – переключки установлена

### Внимание!

Последовательность подключения контактов «3» - «4» важна только в «интерактивном режиме».